Bersu

Firma Adı
Laboratuar
Basınç Dayanım raporu

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI

Numune Bilgileri :

Rapor No : KR247
Rapor Tarihi : 08.03.2019

Yapı Sahibi : HALDUN BUĞRA YARDIMCI ve HİSS.
İnşaat Adresi : KADIKÖY
Ada / Pafta / Parsel :
Numune Çapı : 70X140
Test Standardı :
Kull. Yer : 3.NORMAL KAT KOLON PERDE TAVAN

Referans 1 :
Referans 2 :
Beton Cinsi : C30
Hazır Beton : İSMAİL DEMİRTAŞ BETON

Nr.	Kesit Alanı cm²	Hacim cm³	Ağırlık gr.	Birim Ağırlık kg/dm³	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yükü kN.	Basınç Dayanımı N/mm²	Beton Sıcaklığı °C	Transmikser
1	38.500	538.780	1352.00	2.510		06.03.19	08.03.19	118.100	30.675		SZ301
2	38.500	538.780	1326.00	2.460		06.03.19	08.03.19	106.140	27.569		SZ303
3	38.500	538.780	1396.00	2.590		06.03.19	08.03.19	112.730	29.281		K318
							Ortalama :	112.323	29.175		

Deney Grafiği

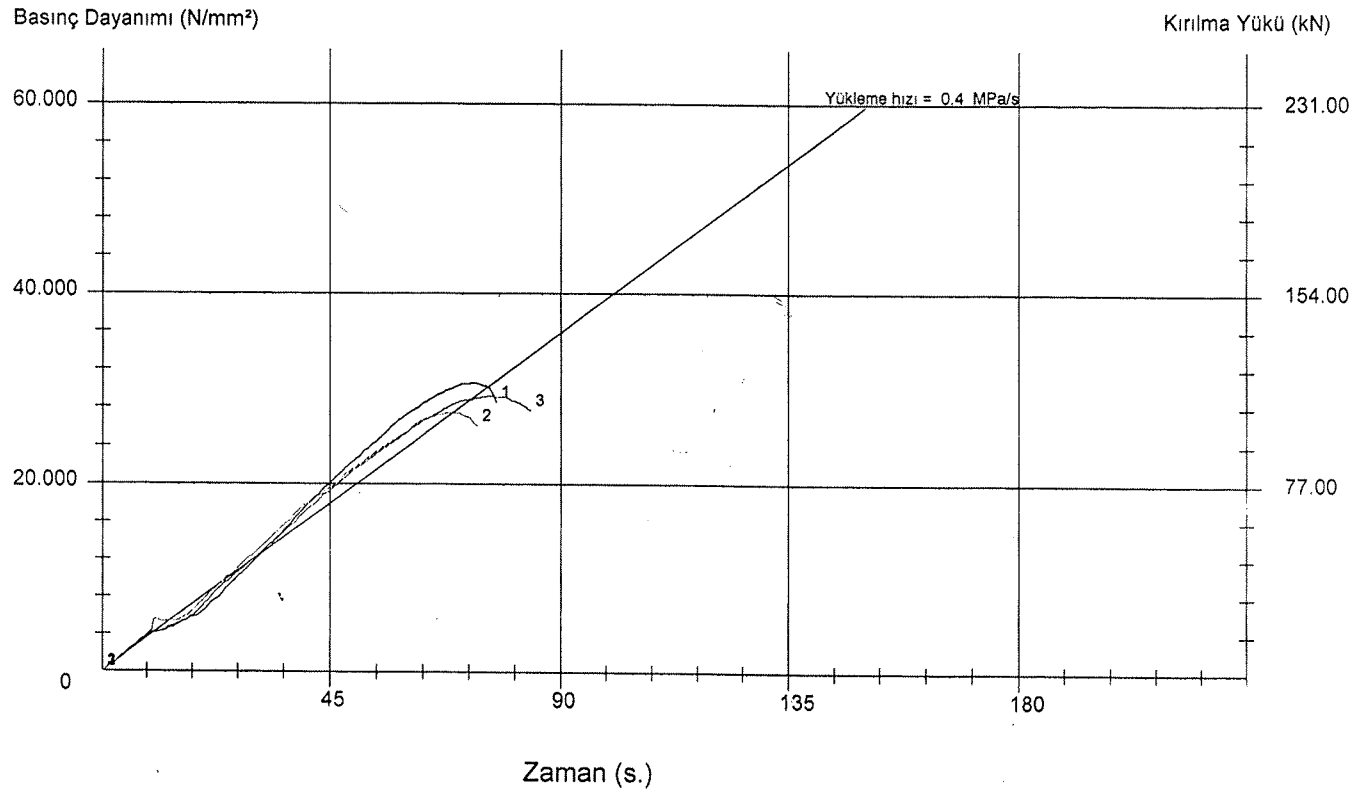

Açıklamalar:

Kayıt yeri : C:\Users\LabBeton.LabBetonDSKTP\Desktop\KR247.tst
Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz.
Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.