

ÇAĞ YAPI LABORATUVARI
BASINÇ DAYANIM RAPORU

NUMUNE BİLGİLERİ

Yapı Denetim Kuruluşu: İLKE YAPI DENETİM

Yapı Sahibi: BİRSEN GÜVEN VE HİSS.

Yapı Adresi: KADIKÖY

Pafta:34 Ada: 1116 Parsel: 2

Test Standardı: TS EN 12390-3

Beton Sınıfı : C30

Hazır Beton Firması : BOĞAZIÇI BETON

Num.Ait.Old.Yer: 1.NORMAL KAT KOLON TAVAN


Lab.Kayıt No: 6222

Rapor Tarihi: 28/11/2017

Nr	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Ağırlık g	Birim Ağır. g/cm ³	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN	Basınç Dayanım MPa	Ort. MPa
1	2250	3375	8165.0	2.419	28	31/10/2017	28/11/2017	934.8	41.5	41.9
2	2250	3375	8020.0	2.376	28	31/10/2017	28/11/2017	844.4	37.5	
3	2250	3375	8215.0	2.434	28	31/10/2017	28/11/2017	1047.3	46.5	
4	2250	3375	8090.0	2.397	28	31/10/2017	28/11/2017	1035.3	46.0	45.5
5	2250	3375	8165.0	2.419	28	31/10/2017	28/11/2017	993.6	44.2	
6	2250	3375	8090.0	2.397	28	31/10/2017	28/11/2017	1041.6	46.3	

Deney Grafiğı

Yükleme Hızı:0.6 MPa/sn

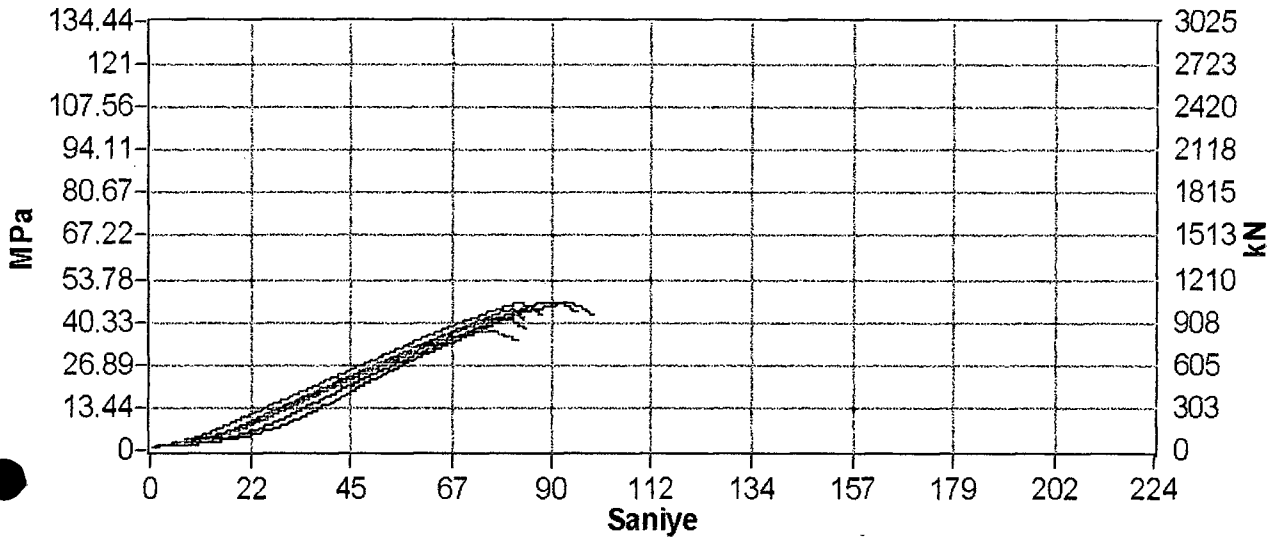

Açıklamalar:

Deneyleri Yapan:

Onaylayan

Durmuş İPEK
T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Denetim Uzmanı

Cemal ÖZDENİZ
Laboratuvar Denetim Müh.
Denetçi B. No: 5242

13