

EBY'den yazıldı.

PAFTA	34	Numuneyi Alan Laboratuvar	KALTEST ZEMİN VE BETON LAB.
ADA	1116	Numune Cinsi ve Boyutları	15 X 15 X 15 KÜP
PARSEL	2	Şartname Limitleri	TS13515/NİSAN2015
BETON FABRİKASI	BOĞAZIÇI	fcm	34 N/mm ²
BETON SINIFI	C30	fcort	38 N/mm ²


YAPI ELEMANI	GRUP	28 GÜNLÜK 15 X 15 X 15 cm Küp Basınç Dayanımı N/mm ²		Grup Ortalaması	1. Kriter	2. Kriter	SONUÇ DEĞERLENDİRME
					fck=37		
					n=1 ise uygulanmaz	≥ fck	
					n=2-4 ise fcm ≥ + 1	fci ≥ fck-4	
					n≥5 ise fcm ≥ fck + 2		
TEMEL	G1	41	40,50	40,50	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		40					
	G2	38	39,50				
		41					
	G3	41	41,50				
		42					

BODRUM KAT KOLON TAVAN	G1	36	37,50	39,50	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		39					
	G2	41	40,50				
		40					
	G3	41	40,50				
		40					

ZEMİN KAT KOLON TAVAN	G1	41	41,00	41,17	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		41					
	G2	43	42,00				
		41					
	G3	39	40,50				
		42					

ZEMİN KAT KOLON TAVAN	G1	41	41,00	41,17	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		41					
	G2	43	42,00				
		41					
	G3	39	40,50				
		42					

1. NORMAL KAT KOLON PERDE TABLİYE	G1	41	39,50	43,67	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		38					
	G2	47	46,50				
		46					
	G3	44	45,00				
		46					

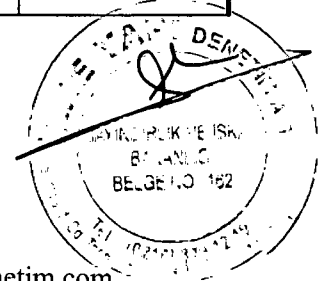

2.NORMAL KAT KOLON PERDE TABLIYE	G1	41	41,00	41,33	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		41				UYGUN	
	G2	40	40,00			UYGUN	
		40				UYGUN	
	G3	43	43,00			UYGUN	
		43				UYGUN	

3.NORMAL KAT KOLON PERDE TABLIYE	G1	44	44,50	43,50	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		45				UYGUN	
	G2	41	43,50			UYGUN	
		46				UYGUN	
	G3	44	42,50			UYGUN	
		41				UYGUN	

4.NORMAL KAT KOLON PERDE TABLIYE	G1	44	43,50	43,33	UYGUN	UYGUN	UYGUN
		43				UYGUN	
	G2	43	43,00			UYGUN	
		43				UYGUN	
	G3	42	43,50			UYGUN	
		45				UYGUN	



2