

NUMUNE BİLGİLERİ

Yapı Denetim Kuruluşu: İLKE YAPI DENETİM

Yapı Sahibi: LERZAN TUNA VE HİSS.

Yapı Adresi: KADIKÖY

Ada: 1116 Pafta: 34 Parsel: 28

Test Standardı: TS EN 12390-3

Beton Sınıfı C30

Hazır Beton Firması DENİZ BETON

Döküm Yeri TEMEL

Rapor No: 3139


Rapor Tarihi: 14.10.2015

Lab. No: 3139

Nr	Kesit Alanı mm ²	Hacim mm ³	Ağırlık g	Birim Ağır. g/mm ³	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN	Basınç Dayanım MPa	Ort. MPa
1	22500	3375	8045.0	2.384	28	16.09.2015	14.10.2015	906.4	40.3	39.2
2	22500	3375	8025.0	2.378	28	16.09.2015	14.10.2015	842.0	37.4	
3	22500	3375	8047.0	2.384	28	16.09.2015	14.10.2015	900.1	40.0	
4	22500	3375	8022.0	2.377	28	16.09.2015	14.10.2015	916.3	40.7	38.9
5	22500	3375	8255.0	2.446	28	16.09.2015	14.10.2015	880.0	39.1	
6	22500	3375	8045.0	2.384	28	16.09.2015	14.10.2015	829.5	36.9	

Deney Hızı: 0.5 kN/sn.

Deney Grafiği

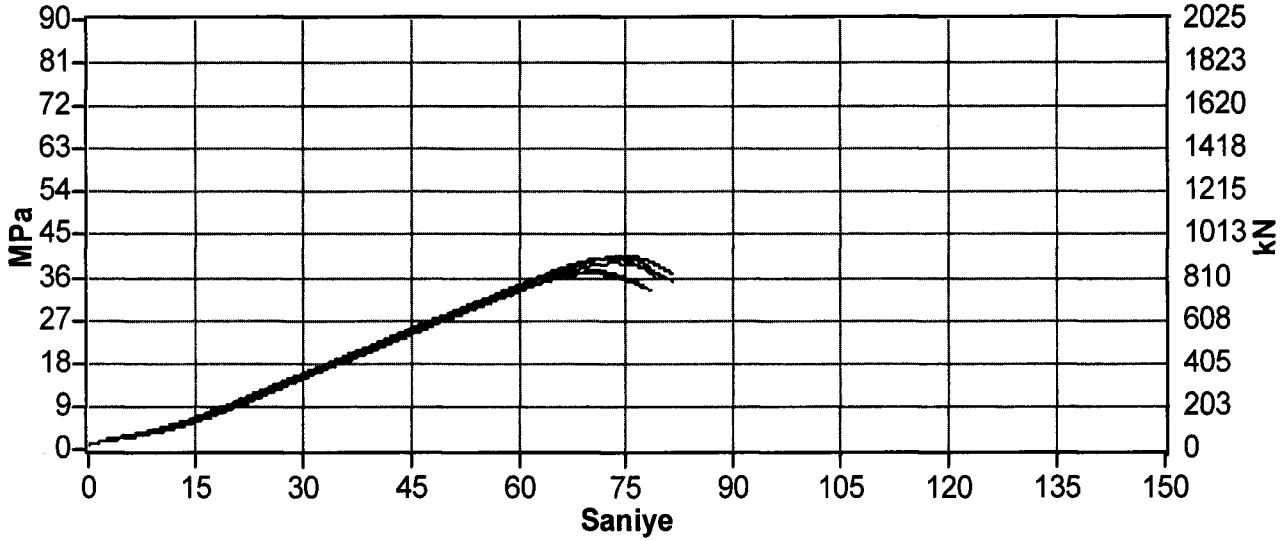

Açıklamalar:

Deneyleri Yapan:

Ali Aktaş
ALI AKTAŞ
İNŞ. TEKNİKERİ

Onaylayan

Süleyman Narin
SÜLEYMAN NARİN
Lab. Müdürü
Lab. Denetçisi
Belge No: 14084

[Handwritten Signature]