



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	29.08.2022 10:00:49	RAPOR NO	B4646-22	LAB.NO	B4646-22	BAK. R. NO	21830138
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------


FİRMA, ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİMLTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbaşı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 1.08.2022 11:48
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 2.08.2022 18:38
KAT/KOT/BLOK	: 4.NORMAL KAT/./	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 8.08.2022 08:38
NUMUNEYİ ALAN	: FARUK ENGİN	DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 29.08.2022 10:00
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 36	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE TABLİYE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MİKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)		
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları
2398637	1	KTS20220000	1-1	10	46	27	30	S3	15	1.018.27	2.399	45,3	47,4
2398630	1	KTS20220000	1-2	10	46	27	30	S3	15	1.117.13	2.398	49,7	
2398648	1	KTS20220000	1-3	10	46	27	30	S3	15	966,40	2.388	43,0	
2398625	1	KTS20220000	1-4	10	46	27	30	S3	15	1.062,40	2.393	47,2	
2398639	2	KTS20220000	2-1	11	37	27	30	S3	14	997,25	2.381	44,3	45,8
2398649	2	KTS20220000	2-2	11	37	27	30	S3	14	1.055,56	2.372	46,9	
2398638	2	KTS20220000	2-3	11	37	27	30	S3	14	1.037,54	2.381	46,1	
2398644	2	KTS20220000	2-4	11	37	27	30	S3	14	886,00	2.386	39,4	
2398635	3	KTS20220000	3-1	11	48	27	30	S3	14	1.048,90	2.376	46,6	46,1
2398636	3	KTS20220000	3-2	11	48	27	30	S3	14	1.059,69	2.390	47,1	
2398636	3	KTS20220000	3-3	11	48	27	30	S3	14	899,21	2.374	40,0	
2398643	3	KTS20220000	3-4	11	48	27	30	S3	14	1.006,27	2.382	44,7	
Ortalama:											40,80	46,40	

7 Günlük (Etiket Seri No)

* 23986360 * 23986444 * 23986488

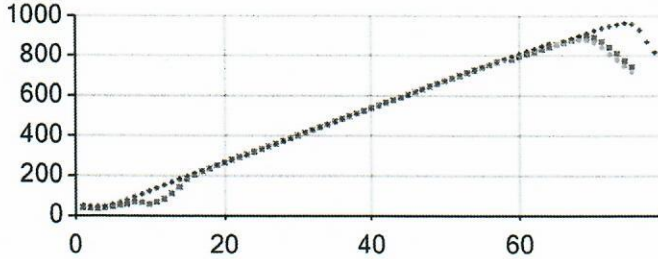

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
(Basınç dayanımı sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	1	Uygulanamaz	≥ f _{ck}	S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
	2 - 4	≥ f _{ck} + 1,0	≥ f _{ck} - 4,0	S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
	5 ve daha	≥ f _{ck} + 2,0	≥ f _{ck} - 4,0	S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek F_{ck} (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 Sayfalıdır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmelidir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

İNŞAAT YAPIM
Dip.No: 23227/4770



Denetçi Mühendis
Tanık Gürkan ULUOĞAK
Denetim No: 5794

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCaktepe KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5325696327 e-mail: ykp_baba@hotmail.com




BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	29.08.2022 10:00:49	RAPOR NO	B4646-22	LAB.NO	B4646-22	BAK. R. NO	21830138
FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ							
DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİMLTD.ŞTİ.			YAPI SAHİBİ : GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.			
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.						
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul			YİBF NUMARASI	: 1837661		
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1			NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 1.08.2022 11:48		
KAT/KOT/BLOK	: 4.NORMAL KAT//.			NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 2.08.2022 18:38		
NUMUNENİN ALAN	: FARUK ENGİN			DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 8.08.2022 08:38		
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOGULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC			DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 29.08.2022 10:00		
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: AS.			NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi		
YAPI ELEMANI	: C35/45 - 36			ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12		
UYG. STANDARDLAR	: KOLON PERDE TABLİYE			İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON		
TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500							


28 Günlük (Etiket Seri No)

* 23986372 * 23986491 * 23986386
* 23986306 * 23986398 * 23986257

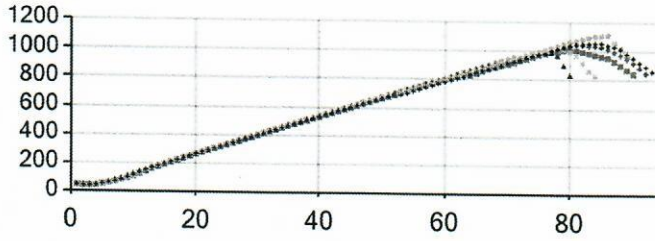

28 Günlük (Etiket Seri No)

* 23986368 * 23986353 * 23986433

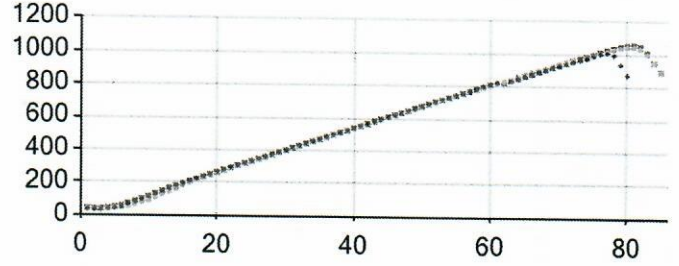

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlamalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek F_{ck} (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 Sayıdır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK D1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izn belgesine sahiptir

TUĞAN BARUT
İnşaat Teknikeri
Dip.No/ 2020-07.4770



Denetçi Mühendis
Tarkan Gürkan ULDOCAK
ONAYLAYAN
Denetçi No/5720

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	8.08.2022 14:16:34	RAPOR NO	B4646-22	LAB.NO	B4646-22	BAK. R. NO	21720613
--------------	--------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------

FİRMA, ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ


DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbaşı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 1.08.2022 11:48
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 2.08.2022 18:37
KAT/KOT/BLOK	: 4.NORMAL KAT/..	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 8.08.2022 08:38
NUMUNEYİ ALAN	: FARUK ENGİN	DENEY TARİHİ 28 GÜN	:
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ.SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 36	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE TABLİYE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MIKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S'mm)	Ölçülen Slump (S'cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³))	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)			
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları	
2398648 8	1	KTS20220000 05817	1-1	10	46	27	30	S3	15	966.40	2.388	43,0		
2398644 4	2	KTS20220000 05826	2-1	11	37	27	30	S3	14	886.00	2.386	39,4		
2398636 0	3	KTS20220000 05831	3-1	11	48	27	30	S3	14	899,21	2.374	40,0		

Ortalama: 40,80 0,00

7 Günlük (Etiket Seri No)

* 23986360 * 23986444 * 23986488

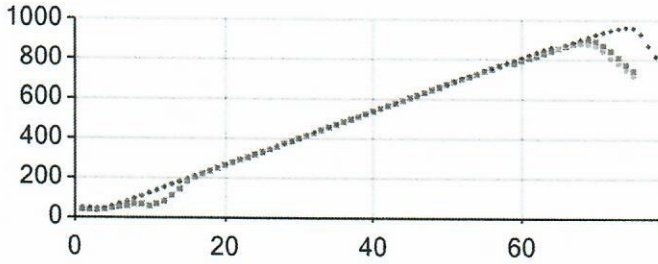

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adetleri "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
(Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	1	Uygulanamaz	≥f _{ck}	S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
	2 - 4	≥f _{ck} + 1,0	≥f _{ck} - 4,0	S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
	5 ve daha	≥f _{ck} + 2,0	≥f _{ck} - 4,0	S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek F_{ck} (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 1 Sayfadır, kısıtlanmamıştır.
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 maddesi 2.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir.

TAYFUR ÇELİK
İnşaat Mühendisi
Diploma No: 770021027



Denetçi Mühendis
Tarkan GÜRKAN ULUOĞAK
Denetim No: 8702
ONAYLAYAN

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCaktepe KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.blt@gmail.com



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	29.07.2022 17:06:16	RAPOR NO	B4213-22	LAB.NO	B4213-22	BAK. R. NO	21669180
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------

FİRMA, ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA : ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ. YAPI SAHİBİ : GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.

MÜTEAHHİT FİRMA : GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.

ŞANTİYE ADRESİ : osmanağa mahallesi tulumbaşı asım sokak no:8 kadıköy istanbul

PAFTA / ADA / PARSEL : /38/1

KAT/KOT/BLOK : 3. NORMAL KAT/./.

NUMUNEYİ ALAN : ÖZCAN SARIDAĞ

ÜRETİCİ FİRMA : HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.

BETON SINIFI-MİKTARI (m3) : C35/45 - 36


YAPI ELEMANI : KOLON PERDE TABLİYE

UYG. STANDARTLAR : TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500

ETİKET SERİ NO	T.MİKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.	Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüktü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)				
					Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları		
2335467	1	KTS20220000 04310	1-1	16	39	28	32	S3	17	1.167,34	2.382			49,5	
2335468	1	KTS20220000 04310	1-2	16	39	28	32	S3	17	1.084,33	2.377		51,9		
2335467	1	KTS20220000 04310	1-3	16	39	28	32	S3	17	897,05	2.381	39,9	48,2		
2335470	1	KTS20220000 04310	1-4	16	39	28	32	S3	17	1.088,52	2.382		48,4	49,7	
2335469	2	KTS20220000 04314	2-1	17	33	28	32	S3	17	1.175,62	2.382		52,2		
2335469	2	KTS20220000 04314	2-2	17	33	28	32	S3	17	866,09	2.383	38,5	49,3		
2335465	2	KTS20220000 04314	2-3	17	33	28	32	S3	17	1.108,95	2.399		47,5	49,9	
2335470	2	KTS20220000 04314	2-4	17	33	28	32	S3	17	1.067,77	2.386		50,8		
2335467	3	KTS20220000 04315	3-1	17	34	28	32	S3	17	1.142,03	2.387	39,1	47,5		
2335465	3	KTS20220000 04315	3-2	17	34	28	32	S3	17	879,08	2.375		51,6		
2335464	3	KTS20220000 04315	3-3	17	34	28	32	S3	17	1.068,71	2.385				
2335468	3	KTS20220000 04315	3-4	17	34	28	32	S3	17	1.160,11	2.399				
Ortalama:											39,20	49,70			

7 Günlük (Etiket Seri No)

* 23354677 * 23354652 * 23354695

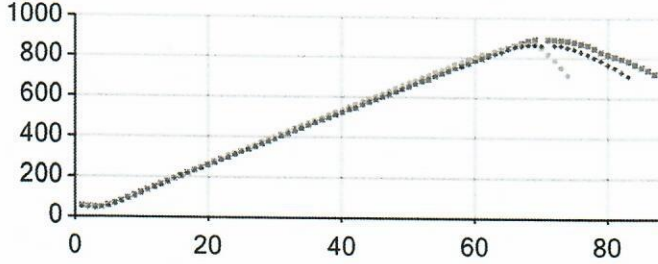

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fcm) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (fci) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izn belgesine sahiptir

DENEYİ YAPAN

YAKUP BABA

Dip.No: 01000060



Denetçi M.Chendin
Tarih Gürkan ULUOCAK
Deney No: 6794

YAKUP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCaktepe KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.blt@gmail.com




BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	29.07.2022 17:06:16	RAPOR NO	B4213-22	LAB.NO	B4213-22	BAK. R. NO	21669180
FİRMA, ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ							
DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİMLTD.ŞTİ.			YAPI SAHİBİ : GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.			
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.			YİBF NUMARASI : 1837661			
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul			NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ		: 1.07.2022	17:34
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1			NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ		: 2.07.2022	18:19
KAT/KOT/BLOK	: 3. NORMAL KAT./.			DENEY TARİHİ 7 GÜN		: 8.07.2022	10:09
NUMUNEYİ ALAN	: ÖZCAN SARIDAĞ			DENEY TARİHİ 28 GÜN		: 29.07.2022	17:06
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOGULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.			NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ		: 15x15x15 - Küp Numunesi	
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 36			ALINAN NUMUNE ADEDİ		: 12	
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE TABLİYE			İSTENEN DENEYLER		: TAZE BETON	
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500						


28 Günlük (Etiket Seri No)

* 23354675 * 23354683 * 23354694
* 23354702 * 23354654 * 23354700

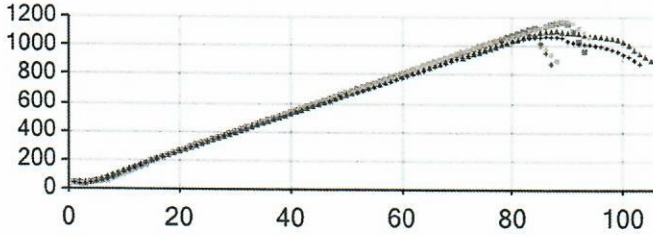

28 Günlük (Etiket Seri No)

* 23354674 * 23354685 * 23354645

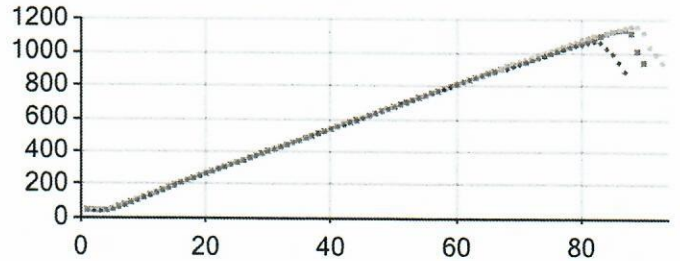

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlamalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
	1	Uygulanamaz	>f _{ck}	S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
	2 - 4	≥f _{ck} + 1.0	≥f _{ck} - 4.0	S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
	5 ve daha	≥f _{ck} + 2.0	≥f _{ck} - 4.0	S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75


100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek F_{ck} (150*300)*e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 maddesi 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar İzin belgesine sahiptir

DENEYİ YAPAN

YAKUP BABA

Dip.No: 125-20-30359



Denetçi Mühendis
Tarık Gürkan ULUOĞAK
Denetim No: 6794

YAKUP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.blt@gmail.com



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	8.07.2022 10:16:55	RAPOR NO	B4213-22	LAB.NO	B4213-22	BAK. R. NO	21555495
--------------	--------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------


FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİMLTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 1.07.2022 17:34
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 2.07.2022 18:19
KAT/KOT/BLOK	: 3. NORMAL KAT/./	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 8.07.2022 10:09
NUMUNİYİ ALAN	: ÖZCAN SARIDAĞ	DENEY TARİHİ 28 GÜN	:
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 36	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE TABLİYE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MIKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.		Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Görüntür Yoğunluk (kg/m³))	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)		
						Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları
2335467 7	1	KTS2022000004310	1-1	16	39	28	32	S3	17	897,05		2.381	39,9	
2335469 8	2	KTS2022000004314	2-1	17	33	28	32	S3	17	866,09		2.383	38,5	
2335465 2	3	KTS2022000004315	3-1	17	34	28	32	S3	17	879,08		2.375	39,1	

7 Günlük (Etiket Seri No)

* 23354677 * 23354652 * 23354695

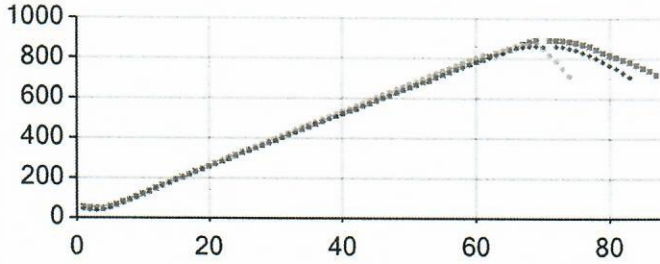

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlamalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu sayısı "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fcm) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (fci) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 1 sayfa'dır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarihli 4125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

YAKUP BABA
İNŞAAT MÜH.İNŞ. SONDAJ
DİŞ. NO: 01-20-00059



Denetçi Mühendis
Tarkan Gürkan ÖLÇÜK
Denetçi No: 6794

EYÜP SULTAN MAH. ABDÜLHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	18.07.2022 17:00:37	RAPOR NO	B3893-22	LAB.NO	B3893-22	BAK. R. NO	21605870
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------


FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbaşı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 20.06.2022 12:03
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 21.06.2022 17:37
KAT/KOT/BLOK	: 2.NORMAL KAT/./.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 27.06.2022 10:54
NUMUNEYİ ALAN	: ÖZCAN SARIDAĞ	DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 18.07.2022 17:00
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 36	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE TABLİYE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MİKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.		Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S mm)	Ölçülen Slump (S cm)	Kırılma Yüğü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³))	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)		
						Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları
2428658 2	1	KTS20220000 03552	1-1	12	2	24	28	S3	17	1.133,95	2.389	50,4	62,2	
2428656 4	1	KTS20220000 03552	1-2	12	2	24	28	S3	17	1.478,29	2.399			
2428667 3	1	KTS20220000 03552	1-3	12	2	24	28	S3	17	1.365,76	2.390	65,7		
2428663 3	1	KTS20220000 03552	1-4	12	2	24	28	S3	17	1.355,97	2.375	60,7		
2428674 8	2	KTS20220000 03553	2-1	12	0	24	28	S3	17	1.321,45	2.390	60,3	58,7	
2428663 5	2	KTS20220000 03553	2-2	12	0	24	28	S3	17	1.310,35	2.378	58,7		
2428668 3	2	KTS20220000 03553	2-3	12	0	24	28	S3	17	1.094,91	2.385	58,2		
2428650 9	2	KTS20220000 03553	2-4	12	0	24	28	S3	17	1.327,76	2.399	48,7		
2428650 2	3	KTS20220000 03554	3-1	12	3	24	28	S3	17	1.278,14	2.377	59,0	58,3	
2428660 6	3	KTS20220000 03554	3-2	12	3	24	28	S3	17	1.278,14	2.377	56,8		
2428651 1	3	KTS20220000 03554	3-3	12	3	24	28	S3	17	1.317,56	2.375	58,6		
2428665 0	3	KTS20220000 03554	3-4	12	3	24	28	S3	17	1.341,02	2.382	59,6		
Ortalama:										49,20	59,70			

7 Günlük (Etiket Seri No)

* 24286683 * 24286650 * 24286582

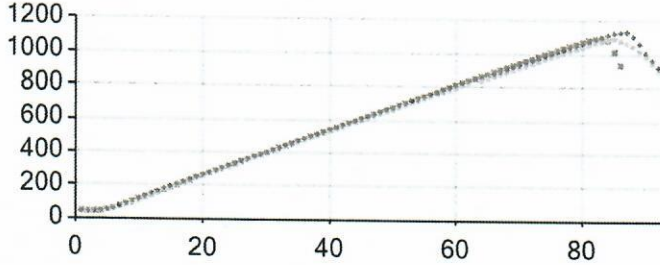


TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanımı sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu ardıcılığı "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek Fek (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknisi personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

İNŞAAT KİMLİKLERİ
Dip.No: 1000000059
YAKUP BABA



Denetçi M.Chendin
Tark Gürkan ULUOCAK
Denetim: 07/07/2022
OYAYLAYAN

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.blr@gmail.com




BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	18.07.2022 17:00:37	RAPOR NO	B3893-22	LAB.NO	B3893-22	BAK. R. NO	21605870
FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ							
DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.			YAPI SAHİBİ : GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.			
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.						
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul			YİBF NUMARASI	: 1837661		
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1			NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 20.06.2022 12:03		
KAT/KOT/BLOK	: 2.NORMAL KAT/./.			NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 21.06.2022 17:37		
NUMUNEYİ ALAN	: ÖZCAN SARIDAĞ			DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 27.06.2022 10:54		
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ.SAN VE TİC AS.			DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 18.07.2022 17:00		
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 36			NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi		
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE TABLİYE			ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12		
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500			İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON		


28 Günlük (Etiket Seri No)

* 24286564 * 24286673 * 24286635
* 24286633 * 24286509 * 24286748

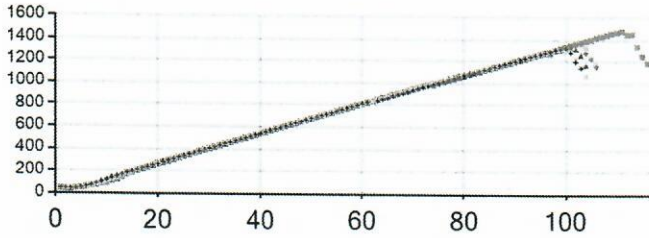

28 Günlük (Etiket Seri No)

* 24286606 * 24286511 * 24286502

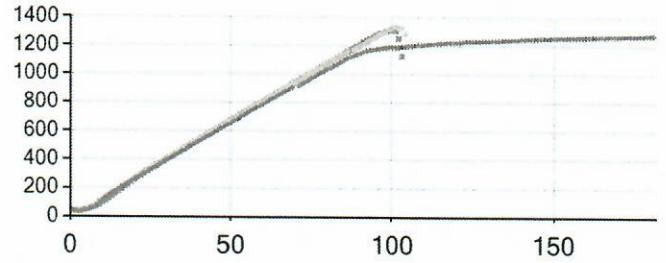


TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanımı sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
1	5 ve daha	≥ f _{ck} + 1.0	≥ f _{ck} + 4.0	S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
2 - 4	5 ve daha	≥ f _{ck} + 2.0	≥ f _{ck} + 4.0				C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
3	5 ve daha	≥ f _{ck} + 2.0	≥ f _{ck} + 4.0				C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek f_{ck} (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 Sayfa'dır. İsmim çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmelidir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

DENEYİ YAPAN

Dip. No: 1-20-00059
YAKUP BABA



Denetçi Mühendis
Tank Gürkan ULUOCAK
ONAYLAYAN
Denetçi

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL




BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ		27.06.2022 11:26:14		RAPOR NO		B3893-22		LAB.NO		B3893-22		BAK. R. NO		21479940					
FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ																			
DENEY İSTEYEN FİRMA		: ATLAS YAPI DENETİMLTD.ŞTİ.								YAPI SAHİBİ : GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.									
MÜTEAHHİT FİRMA		: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.																	
ŞANTİYE ADRESİ		: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul								YİBF NUMARASI		: 1837661							
PAFTA / ADA / PARSEL		: /38/1								NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ		: 20.06.2022		12:03					
KAT/KOT/BLOK		: 2.NORMAL KAT/./.								NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ		: 21.06.2022		17:37					
NUMUNEVİ ALAN		: ÖZCAN SARIDAĞ								DENEY TARİHİ 7 GÜN		: 27.06.2022		10:54					
ÜRETİCİ FİRMA		: HACIOGULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.								DENEY TARİHİ 28 GÜN		:							
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)		: C35/45 - 36								NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ		: 15x15x15 - Küp Numunesi							
YAPI ELEMANI		: KOLON PERDE TABLİYE								ALINAN NUMUNE ADEDİ		: 12							
UYG. STANDARDLAR		: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500																	
ETİKET SERİ NO		T.MIKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No		Alınış Saati/Dak.		Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S/mm)	Ölçülen Slump (S/cm)	Kırılma Yüğü (kN)		Görünür Yoğunluk (kg/m³)		Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)			
								Ortam Beton								7 Günlük Numune		28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları
2428658		1	KTS2022000003552	1-1		12 2		24 28		S3	17	1.133,95		2.389		50,4			
2428668		2	KTS2022000003553	2-1		12 0		24 28		S3	17	1.094,91		2.385		48,7			
2428665		3	KTS2022000003554	3-1		12 3		24 28		S3	17	1.093,79		2.380		48,6			

7 Günlük (Etiket Seri No)

* 24286683 * 24286650 * 24286582

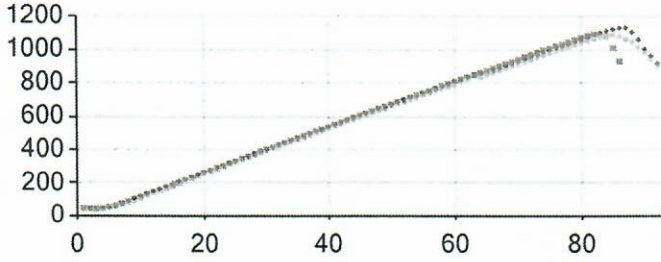

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fcm) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (fci) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75
	1	Uygulanamaz	≥ fck						
	2 - 4	≥ fck + 1.0	≥ fck - 4.0						
	5 ve daha	≥ fck + 2.0	≥ fck - 4.0						

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 1 Sayıdadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar tekniği personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılmış numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1.) göre değerlendirilmelidir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 124 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

YAKUP KABA
İnşaat Mühendisi
Dip.No: 01/20-00959



Denetçi Mühendis
Tarkan Gürkan UYÇAK
Dip.No: 01/20-00959

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNS.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	2.07.2022 17:52:09	RAPOR NO	B3429-22	LAB.NO	B3429-22	BAK. R. NO	21521415
--------------	--------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------


FİRMA, ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ

DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 4.06.2022 11:37
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 6.06.2022 01:17
KAT/KOT/BLOK	: 1.NORMAL KAT/./.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 11.06.2022 10:47
NUMUNEYİ ALAN	: ÖZCAN SARIDAĞ	DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 2.07.2022 17:52
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 36	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE TABLİYE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MİKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.		Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S'mm)	Ölçülen Slump (S'cm)	Kırılma Yüklü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)			
						Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları	
2335476 6	1	KTS20220000 02935	1-1	11	22	25	29	S3	17	1.083,07	2.380			46,9	
2335476 4	1	KTS20220000 02935	1-2	11	22	25	29	S3	17	1.020,48	2.388		48,1		
2335498 9	1	KTS20220000 02935	1-3	11	22	25	29	S3	17	915,14	2.388	40,7	45,4		
2335476 8	1	KTS20220000 02935	1-4	11	22	25	29	S3	17	1.058,85	2.380		47,1		
2335495 7	2	KTS20220000 02939	2-1	11	37	25	29	S3	17	774,89	2.382	34,4		49,6	
2335496 1	2	KTS20220000 02939	2-2	11	37	25	29	S3	17	1.025,96	2.381		45,6		
2335490 9	2	KTS20220000 02939	2-3	11	37	25	29	S3	17	1.150,15	2.371		51,1		
2335483 3	2	KTS20220000 02939	2-4	11	37	25	29	S3	17	1.174,37	2.380		52,2		
2335498 1	3	KUS20220000 09387	3-1	11	23	25	29	S3	17	1.100,99	2.380		48,9	47,6	
2335495 6	3	KUS20220000 09387	3-2	11	23	25	29	S3	17	1.036,42	2.387		46,1		
2335492 4	3	KUS20220000 09387	3-3	11	23	25	29	S3	17	1.076,88	2.380		47,9		
2335499 1	3	KUS20220000 09387	3-4	11	23	25	29	S3	17	869,56	2.399	38,6			

7 Günlük (Etiket Seri No)

* 23354989 * 23354957 * 23354991

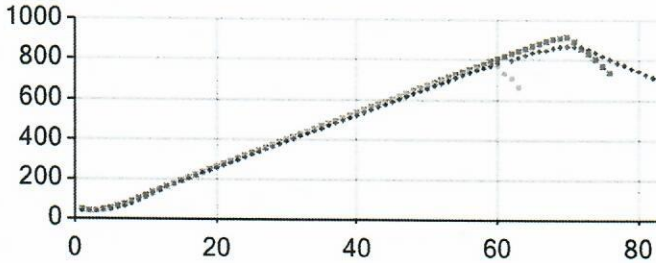

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fcm) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (fci) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
(Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	1	Uygulanamaz	≥ fck	S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
	2 - 4	≥ fck + 1.0	≥ fck - 4.0	S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
	5 ve daha	≥ fck + 2.0	≥ fck - 4.0				C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B.1) göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar İzin belgesine sahiptir

DENEY YAPILI

Yakup BABA
İnşaat Mühendisi
Dip.No: 01-20-00C59



Denetçi Mühendis
Tank Güneş ULUOCAK
Denetçi No: 6794

YEUĞ SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCAKTEPE KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.blt@gmail.com




BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNŞ.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	2.07.2022 17:52:09	RAPOR NO	B3429-22	LAB.NO	B3429-22	BAK. R. NO	21521415
FİRMA , ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ							
DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.			YAPI SAHİBİ : GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.			
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.						
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul			YİBF NUMARASI	: 1837661		
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1			NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 4.06.2022 11:37		
KAT/KOT/BLOK	: 1.NORMAL KAT/./.			NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 6.06.2022 01:17		
NUMUNEYİ ALAN	: ÖZCAN SARIDAĞ			DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 11.06.2022 10:47		
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC AS.			DENEY TARİHİ 28 GÜN	: 2.07.2022 17:52		
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 36			NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi		
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE TABLİYE			ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12		
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500			İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON		


28 Günlük (Etiket Seri No)

* 23354981 * 23354956 * 23354924
* 23354768 * 23354764 * 23354766

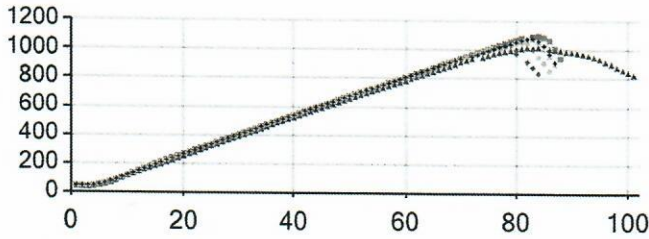

28 Günlük (Etiket Seri No)

* 23354833 * 23354963 * 23354909

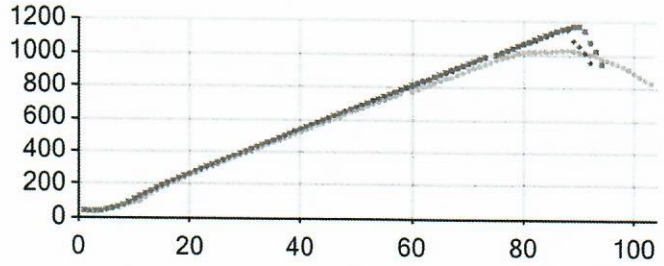

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (fcm) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (fci) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek Fck (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 2 Sayfadır, kısmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılan numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515 ve TS 500 madde 3.4 (TS 13515 EK B1) göre değerlendirilmelidir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar İzin belgesine sahiptir

DENEYİ YAPAN

Yakup B. BA
YAKUP B. BA

Dip.No: 07/00059



Denetçi Mühendis
ONAYLAYAN
Tarkan Gürkan ULUOĞAK
Denetçi No: 6794

EYÜP SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD. NO:9/B SANCaktepe KARTAL/İSTANBUL



BETON DENEY RAPORU

ABM MÜH.İNS.SONDAJ TİC.PAZ.LTD.ŞTİ.
(İSTANBUL ŞUBESİ)

RAPOR TARİHİ	11.06.2022 11:51:05	RAPOR NO	B3429-22	LAB.NO	B3429-22	BAK. R. NO	21382290
--------------	---------------------	----------	----------	--------	----------	------------	----------

FİRMA, ŞANTİYE VE NUMUNE BİLGİLERİ


DENEY İSTEYEN FİRMA	: ATLAS YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.	YAPI SAHİBİ	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.
MÜTEAHHİT FİRMA	: GÖKÖZ İNŞAAT MÜH BİLİHR İTH SAN VE TİC LTD ŞTİ.	YİBF NUMARASI	: 1837661
ŞANTİYE ADRESİ	: osmanağa mahallesi tulumbacı asım sokak no:8 kadıköy istanbul	NUMUNENİN ALINIŞ TARİHİ	: 4.06.2022 11:37
PAFTA / ADA / PARSEL	: /38/1	NUMUNENİN LAB. GELİŞ TARİHİ	: 6.06.2022 01:18
KAT/KOT/BLOK	: 1.NORMAL KAT//.	DENEY TARİHİ 7 GÜN	: 11.06.2022 10:47
NUMUNEYİ ALAN	: ÖZCAN SARIDAĞ	DENEY TARİHİ 28 GÜN	:
ÜRETİCİ FİRMA	: HACIOĞULLARI HAZIR BETON SAC VE YAPI MALZ SAN VE TİC	NUMUNENİN BOYUTU - ŞEKLİ	: 15x15x15 - Küp Numunesi
BETON SINIFI-MİKTARI (m3)	: C35/45 - 36	ALINAN NUMUNE ADEDİ	: 12
YAPI ELEMANI	: KOLON PERDE TABLİYE	İSTENEN DENEYLER	: TAZE BETON
UYG. STANDARDLAR	: TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3, TS EN 12390-7, TS EN 206, TS 500		

ETİKET SERİ NO	T.MİKSER NO	İRSALİYE NO	Numune Kalıp No	Alınış Saati/Dak.		Sıcaklık (°C)		Beyan Ed. Slump (S mm)	Ölçülen Slump (S cm)	Kırılma Yüklü (kN)	Görünür Yoğunluk (kg/m³)	Basınç Dayanımı Değerleri (N/mm²)(MPa)		
						Ortam	Beton					7 Günlük Numune	28 Günlük Numune	28 Günlük Deney Sonuçları
2335498 9	1	KTS20220000 0935	1-1	11	22	25	29	S3	17	915,14	2,388	40,7		
2335495 7	2	KTS20220000 0939	2-1	11	37	25	29	S3	17	774,89	2,382	34,4		
2335499 1	3	KUS20220000 09387	3-1	11	23	25	29	S3	17	869,56	2,399	38,6		

Ortalama: 37,90 0,00

7 Günlük (Etiket Seri No)

* 23354989 * 23354957 * 23354991

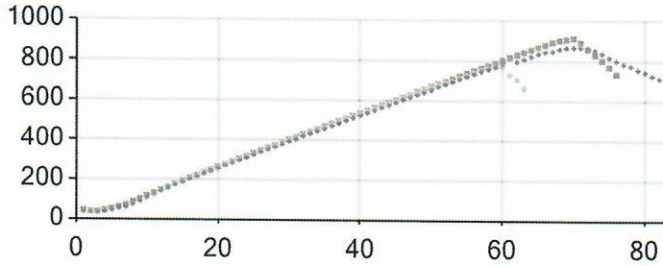

TS 500 Basınç dayanımı 28 günlük deney sonuçları denetim kriterleri (Basınç dayanım sonuçları, 1. ve 2. kriterleri aynı anda sağlanmalıdır.)	Belirli Hacimdeki betonun elde edilen deney sonucu adedi "n"	1. Kriter	2. Kriter	ÇÖKME SINIFLARI VE SAPMA			BETON SINIFLARI VE DAYANIMLARI		
		"n" adet deney sonucu ortalaması (f _{cm}) N/mm²	Herhangi tek deney sonucu (f _{ci}) N/mm²	SINIF	ÇÖKME (mm)	SAPMA (mm)	BETON SINIFI	SİLİNDİR	KÜP
				S1	10 - 40	± 10	C20/25	20	25
				S2	50 - 90	± 10	C25/30	25	30
				S3	100 - 150	± 10	C30/37	30	37
				S4	160 - 210	± 10	C35/45	35	45
							C40/50	40	50
							C45/55	45	55
							C50/60	50	60
							C55/67	55	67
							C60/75	60	75

100x200 mm lik silindir numuneler üzerinde gerçekleştirilen deney sonuçları TS13515'e göre güncelleme kat sayısı ile güncellenerek f_{ck} (150*300)'e eşdeğer olarak verilmiştir.

- 1- Beton Deney Raporu 1 Sayıdır. Hiçmen çoğaltılamaz
- 2- Numuneler laboratuvar teknik personeli tarafından alınmıştır.
- 3- Bu sonuçlar sadece deney yapılmış numuneler için geçerlidir.
- 4- Sonuçlar, TS 13515'e göre değerlendirilmiştir.
- 5- Laboratuvarımız Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2006-06-01 Tarih ve 125 Sayılı Laboratuvar izin belgesine sahiptir

DENEYİ YAPAN
Dip.No: 111111-59
YAKUP BABA



Deneyi Muhendisi
Tarkan GÜRKAN
Deney No: 6794

R.Ü.P SULTAN MAH. ABDULHAMİT CAD.NO:9/B SANCaktepe KARTAL/İSTANBUL

Tel: 5555555555 e-mail: uqr.blt@gmail.com