

**Murat KABADAYI**  
**Denetim Müh. (12381)**

**Numune Bilgileri :**

Rapor No : B55-18  
Rapor Tarihi : 01.02.2018

Yapı Sahibi : FİKRET KEŞKİN VE HİSS. ŞİRKETİ  
İnşaat Adresi : CAFERAGAZİ MH. HASİRCİBAŞI CD.NO:72 KADIKÖY

Yapı Denetim : İLKE YAPI DENETİM A.Ş. BELGE NO: 162  
Boyut : Pafta / Ada / Parsel : 19/69/30

Katkı : Beton Cinsi : C35/45  
Test Standardı : Hazır Beton : BOĞAZIÇI BETON

Kull. Yer : 1. NORMAL KAT, KOLON PERDE TABLİYE


Nr.	Kesit Alanı cm <sup>2</sup>	Hacim cm <sup>3</sup>	Ağırlık gr.	Birim Ağırlık kg/dm <sup>3</sup>	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN.	Basınç Dayanımı N/mm <sup>2</sup>	Beton Sıcaklığı 'C	Transmikser no Nr
1	225.00	3375.00	8178.00	2.42	28	04/01/18	01/02/18	1069.51	47.53		
2	225.00	3375.00	8122.00	2.41	28	04/01/18	01/02/18	1052.52	46.78		
3	225.00	3375.00	8105.00	2.40	28	04/01/18	01/02/18	1108.29	49.26		
4	225.00	3375.00	8160.00	2.42	28	04/01/18	01/02/18	1086.35	48.28		
5	225.00	3375.00	8126.00	2.41	28	04/01/18	01/02/18	1096.24	48.72		
6	225.00	3375.00	8155.00	2.42	28	04/01/18	01/02/18	1119.41	49.75		

Ortalama : 1088.72 48.39

**Deney Grafiği**

Basınç Dayanımı (N/mm<sup>2</sup>)

Kırılma Yüğü (kN)

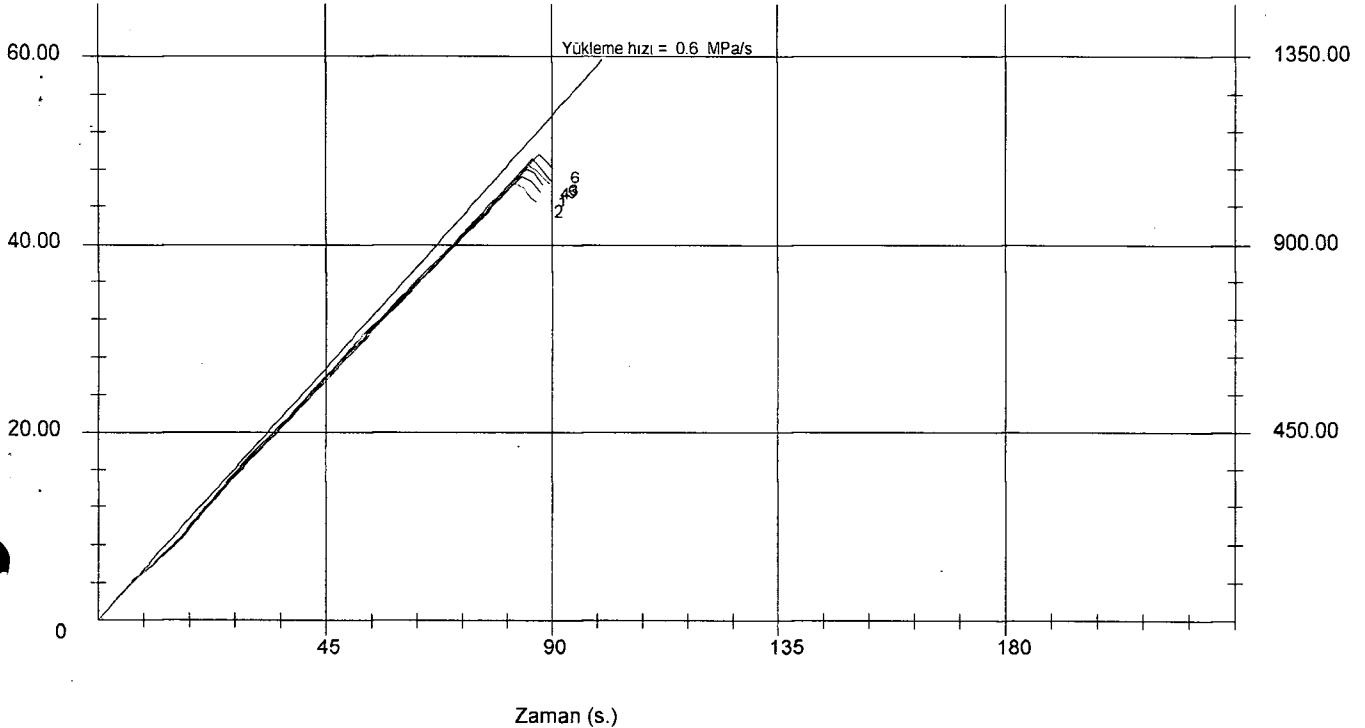

**Açıklamalar:**

Deneyleri Yapan

Onaylayan

Emirhan SARIGÜL İnş. Teknisyeni

Murat KABADAYI Den. Müh. (12381)

Kayıt yeri : C:\Users\Win 7\Desktop\BETON-18\55-281.tst

Not 1: Bu rapor firmamızın izni olmadan çoğaltılamaz, üzerinde deęişiklik yapılamaz.

Not 2: Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler için geçerlidir.