

ÇAĞ YAPI LABORATUVARI
BASINÇ DAYANIM RAPORU

NUMUNE BİLGİLERİ

Yapı Denetim Kuruluşu: İLKE DENETİM A.Ş.

Yapı Sahibi: FIKRET KESKİN

Yapı Adresi: KADIKÖY

Pafta: 19 Ada: 69 Parsel: 30

Test Standardı: TS EN 12390-3

Num.Ait.Old.Yer: TEMEL

Cemal ÖZDEMİR

Denetçi

Denetim Belge No: 5242

Denetim Belge No: 162

Beton Sınıfı: C30

Lab.Kayıt No: 5617


Rapor Tarihi: 26/10/2017

Hazır Beton Firması : BOĞAZIÇI BETON

Nr	Kesit Alanı cm ²	Hacim cm ³	Ağırlık g	Birim Ağır. g/cm ³	Numune Yaşı gün	Alınış Tarihi	Test Tarihi	Kırılma Yüğü kN	Basınç Dayanım MPa	Ort. MPa
1	2250	3375	8045.0	2.384	28	28/09/2017	26/10/2017	1005.4	44.7	41.8
2	2250	3375	8090.0	2.397	28	28/09/2017	26/10/2017	971.3	43.2	
3	2250	3375	8060.0	2.388	28	28/09/2017	26/10/2017	844.9	37.6	
4	2250	3375	8080.0	2.394	28	28/09/2017	26/10/2017	894.1	39.7	42.1
5	2250	3375	8045.0	2.384	28	28/09/2017	26/10/2017	940.0	41.8	
6	2250	3375	8005.0	2.372	28	28/09/2017	26/10/2017	1009.4	44.9	

Deney Grafiği

Yükleme Hızı:0.6 MPa/sn

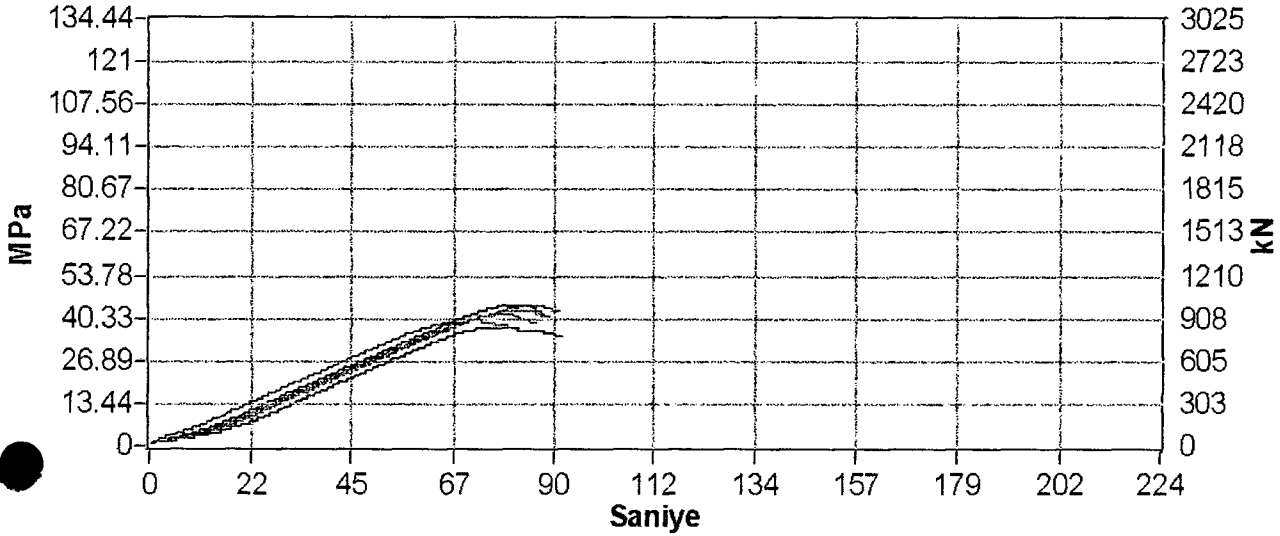

Açıklamalar:

Deneyleri Yapan:

Onaylayan

Durmuş İPEK

Cemal ÖZDEMİR