




İSTANBUL LABORATUVAR TİC.LTD.ŞTİ.
YAVUZSELİM MAHALLESİ KIBRIS CADDESİ NO:103 A
ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
TEL:0212 597 0688 E-MAIL:34istanbullaboratuvar@gmail.com

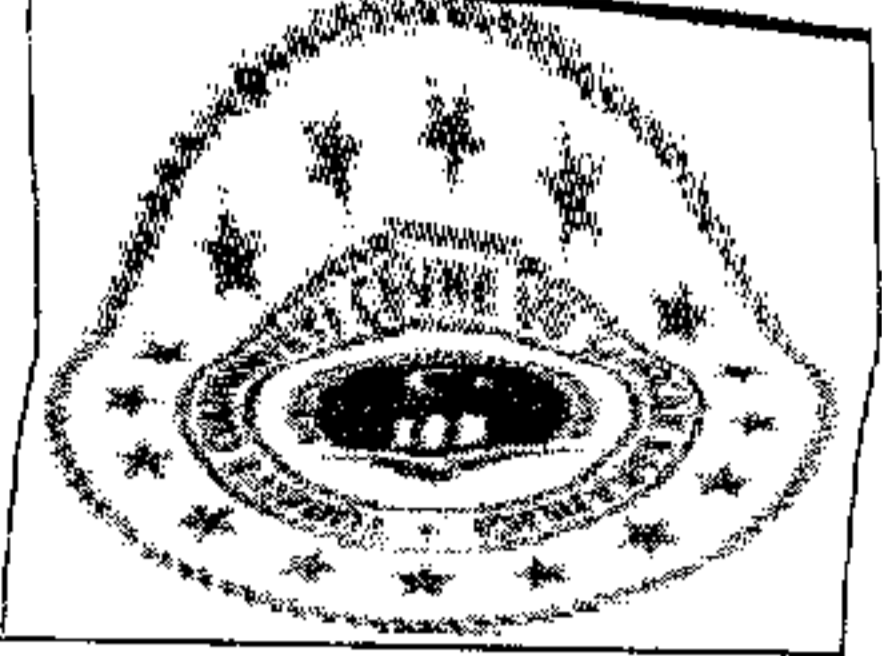

BETON ÇELİK ÇUBUK DENEY RAPORU

Sayfa : 1 / 2


RAPOR BİLGİLERİ			
LABORATUVAR NO	Ç100-22	BKN.RAPOR NO	21292445
RAPOR NO	Ç100-22	RAPOR TARİHİ	04.04.2022



FİRMA VE ŞANTİYE BİLGİLERİ															
YAPI DENETİM FİRMASI	DESTEK YAPI DENETİM LTD.ŞTİ														
MÜTEAHHİT FİRMA															
YAPI SAHİBİ	CUMA AYBAR														
ŞANTİYE ADRESİ	caferağa mahallesi ahter sokak no.5 kadıköy istanbul														
PAFTA / ADA / PARSEL	19/69/38	YİBF NO	1837650												
NUMUNE BİLGİLERİ															
KULLANILDIĞI YER			TEMİN YERİ												
NUMUNESİ ALAN	ERCAN TOSUN		ALINMA TARİHİ	04.04.2022											
İRSALİYE BİLGİLERİ															
ANMA ÇAPI (mm)(Tipi)	8 (B420C)	10 (B420C)	12 (B420C)	14 (B420C)	16 (B420C)										
İHZARAT MİKTARI (ton)															
SAYISI	3	3	3	3	3										
BOYU (cm)	100	100	100	100	100										

YAPILAN DENEYLER (TS 708, TS EN ISO 15630-1, TS EN 6892-1' e göre)






DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER									STANDARDDA İSTENİLEN DEĞERLER						
No	Anma Çapı (mm)	Tipi	Akma Day. (N/mm ²)	Çekme Day. (N/mm ²)	Çekme Akma Oranı	Re,act / Re,nor	Kopma Uz. (%)	Kütle (Kg/m)	Akma Day. (N/mm ²) min.	Çekme Day. (N/mm ²) min.	Çekme Akma Oranı min.	Re,act / Re,nor max.	Kopma Uz. (%) min.	Anma Kütleleri (Kg/m)	
														min.	max.
1	8	B420C	464	585	1,26	1,10	20,20	0,405	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,371	0,419
2	8	B420C	504	624	1,24	1,20	18,80	0,390	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,371	0,419
3	8	B420C	494	629	1,27	1,18	15,70	0,385	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,371	0,419
4	10	B420C	538	642	1,19	1,28	16,60	0,622	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,58	0,654
5	10	B420C	466	570	1,22	1,11	23,90	0,617	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,58	0,654
6	10	B420C	477	620	1,30	1,13	25,40	0,622	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,58	0,654
7	12	B420C	527	617	1,17	1,26	19,80	0,923	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,835	0,941
8	12	B420C	479	590	1,23	1,14	19,60	0,898	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,835	0,941
9	12	B420C	496	631	1,27	1,18	22,80	0,884	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	0,835	0,941
10	14	B420C	511	633	1,24	1,22	16,40	1,220	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	1,137	1,283
11	14	B420C	435	531	1,23	1,04	22,40	1,220	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	1,137	1,283
12	14	B420C	437	539	1,23	1,04	23,10	1,202	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	1,137	1,283
13	16	B420C	481	588	1,22	1,14	20,00	1,580	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	1,485	1,675
14	16	B420C	466	567	1,22	1,11	19,00	1,565	420		≥1,15 <1,35	1,3	12	1,485	1,675
15	16	B420C	469	585	1,25	1,12	23,10	1,586	420		≥1,15	1,3	12	1,485	1,675

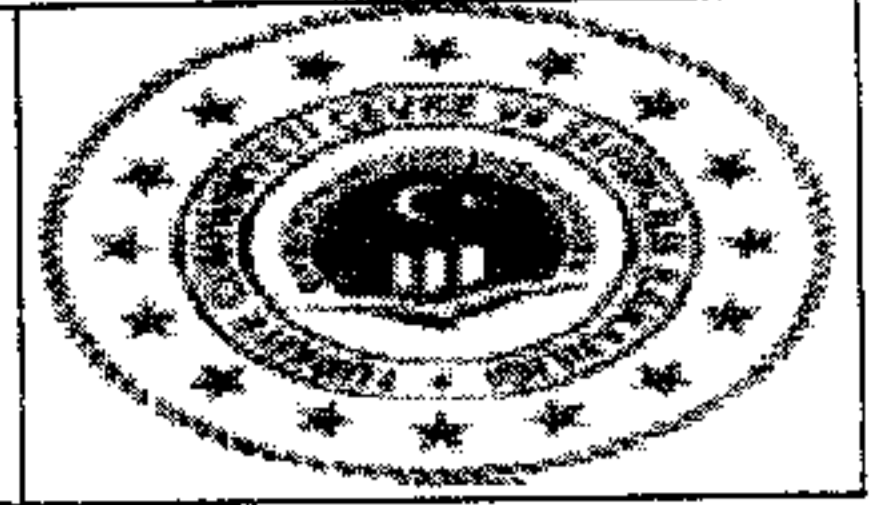

BETON ÇELİK ÇUBUK DENEY RAPORU

Sayfa : 2 / 2

RAPOR BİLGİLERİ			
LABORATUVAR NO	Ç100-22	BKN.RAPOR NO	21292445
RAPOR NO	Ç100-22	RAPOR TARİHİ	04.04.2022

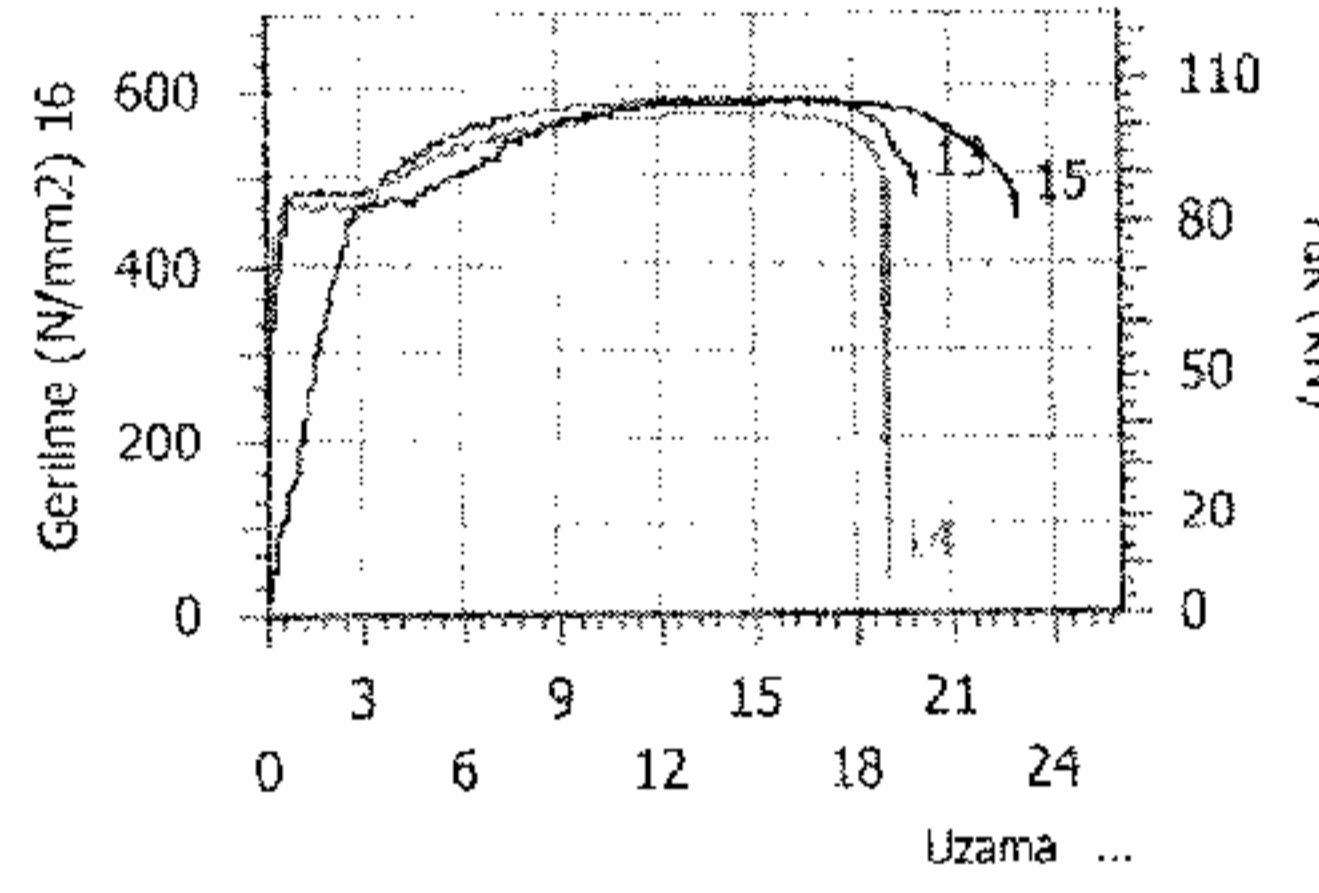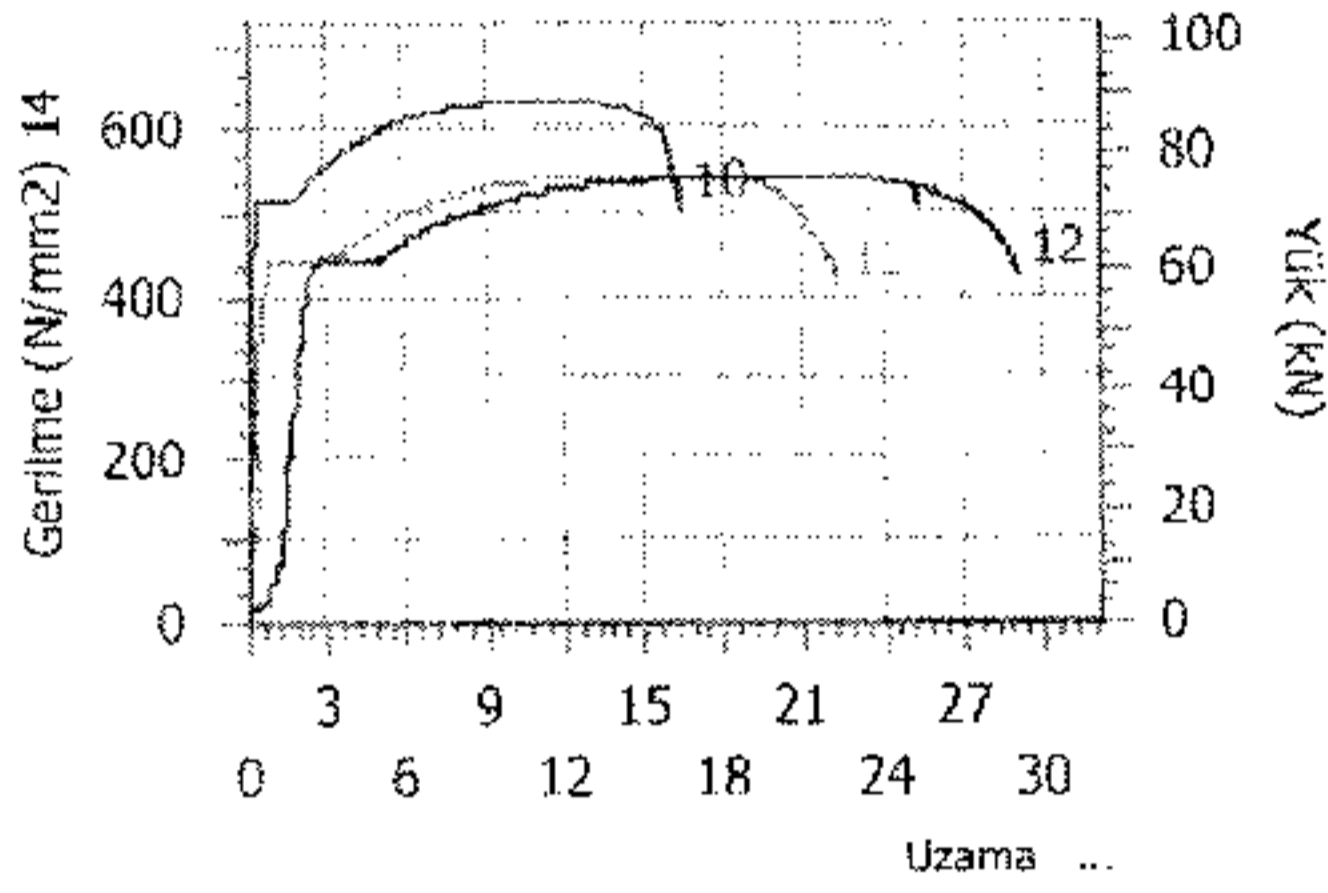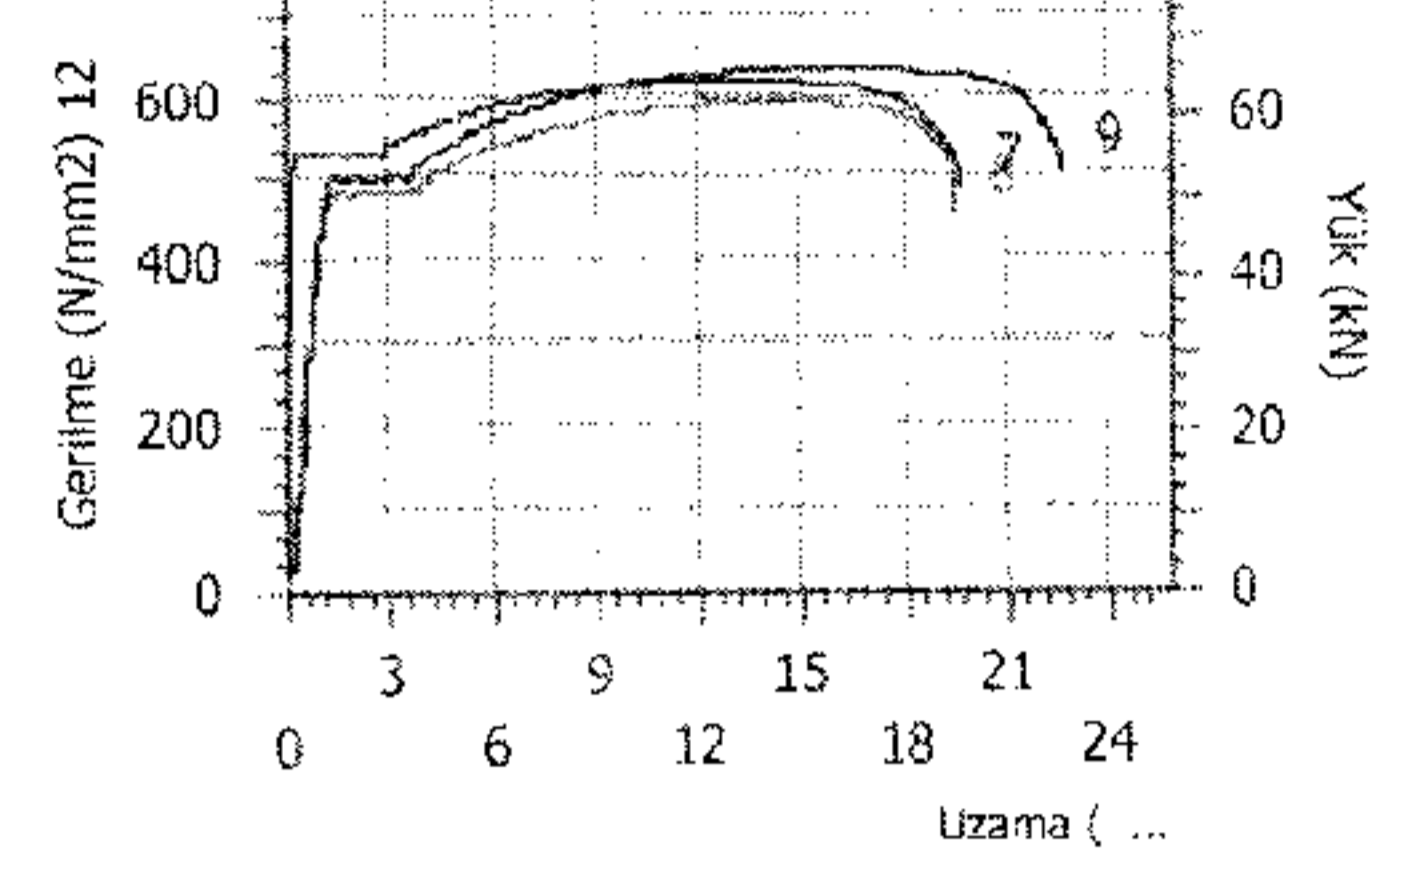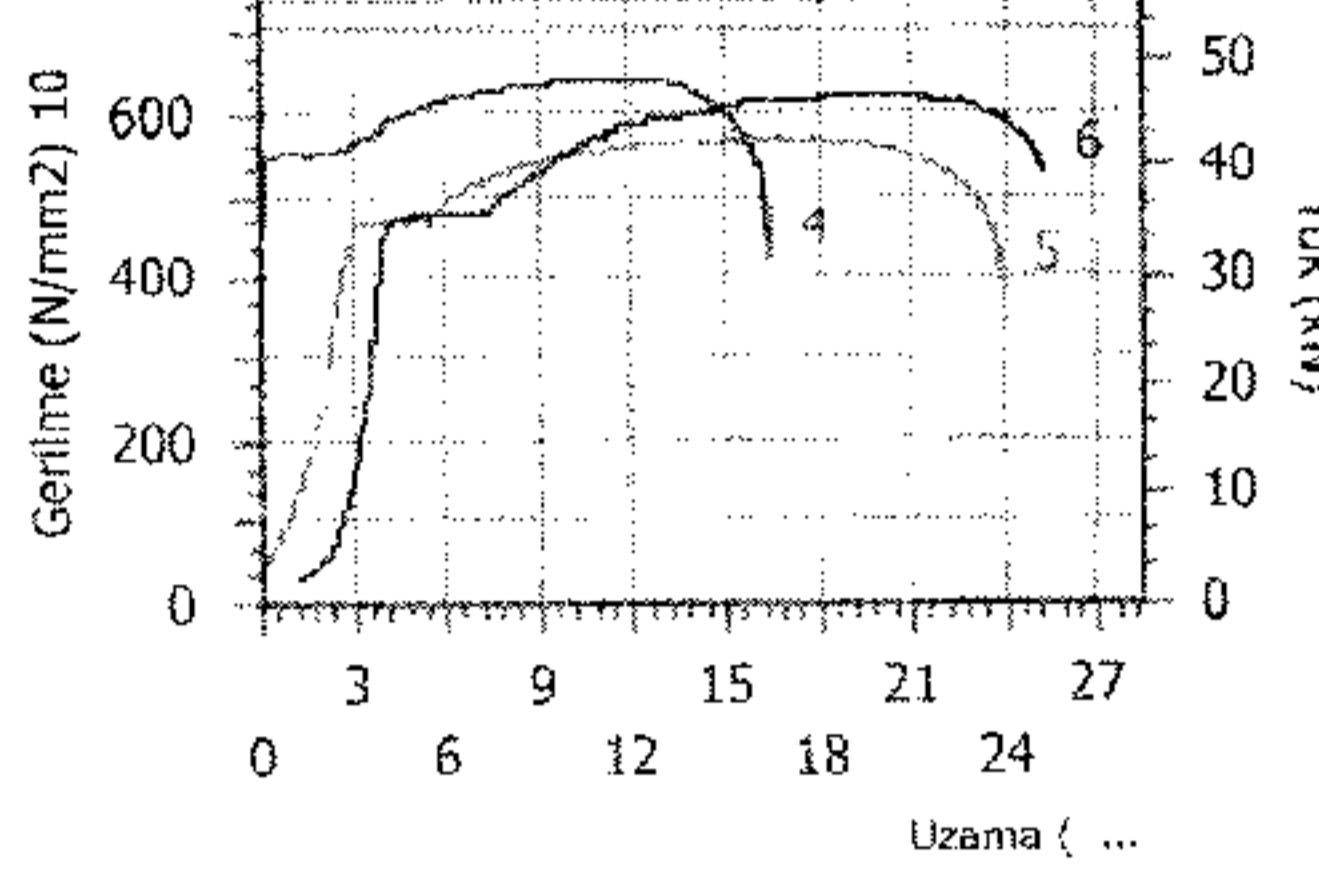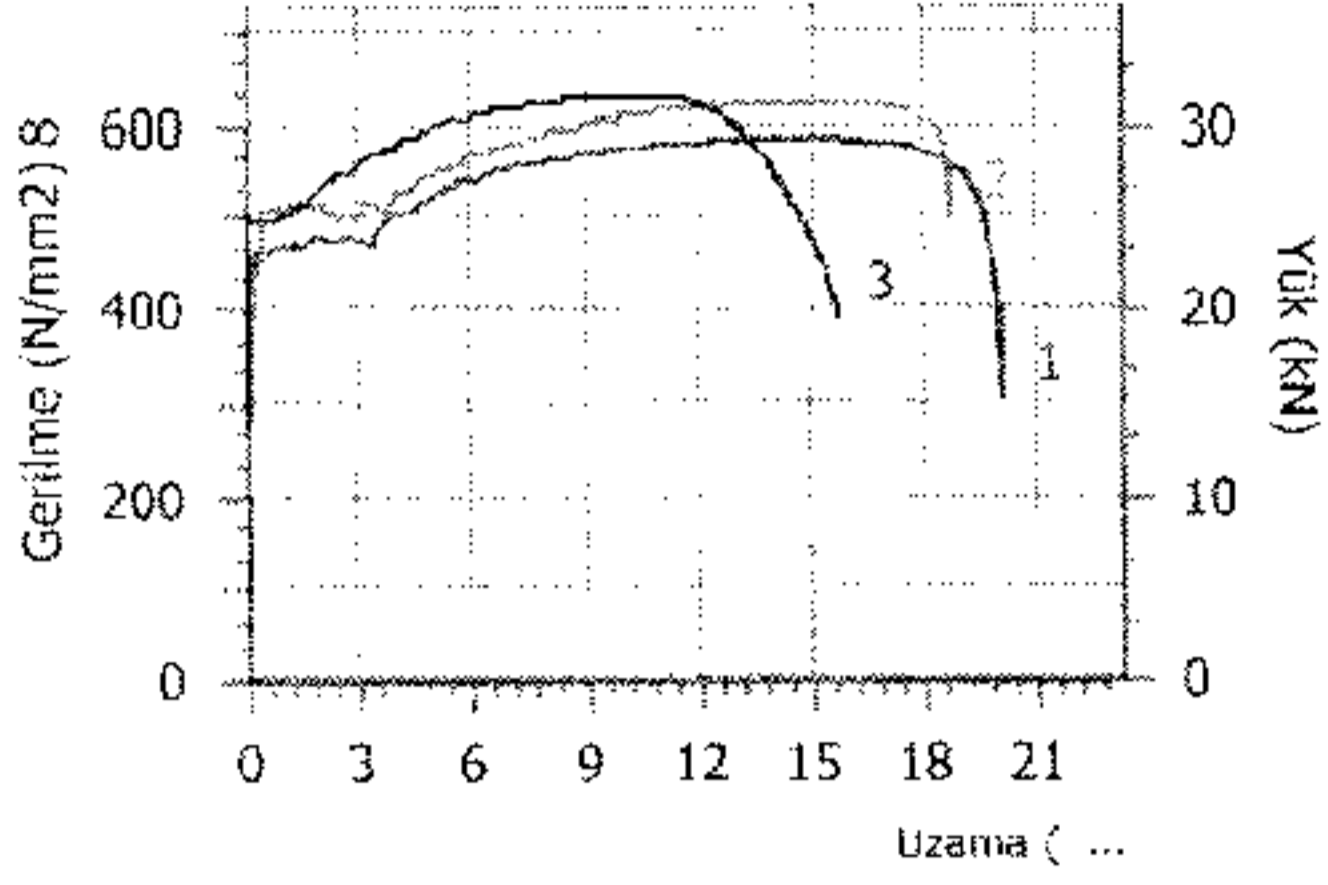

DENEY YAPAN

ZAFER GENEL-İNŞAAT TEKNİKERİ

ONAYLAYAN

ALİ HAYDAR YAMAN-KİMYA YÜK.MÜH.DENETÇİBELGENO:5838